

機械設備 編



空調用ポンプ

冷温水ポンプ劣化状況



漏水前に修理

空調用配管

冷温水配管内腐食狀況



冷却塔劣化

冷却塔保護ネット破損状況



ファンコイルユニット劣化

ファンコイルユニット冷温水管腐食状況


錆、ゴミで詰まって水漏れ



空気吸込口

空調吸込口汚れ

室内環境汚
染の恐れ

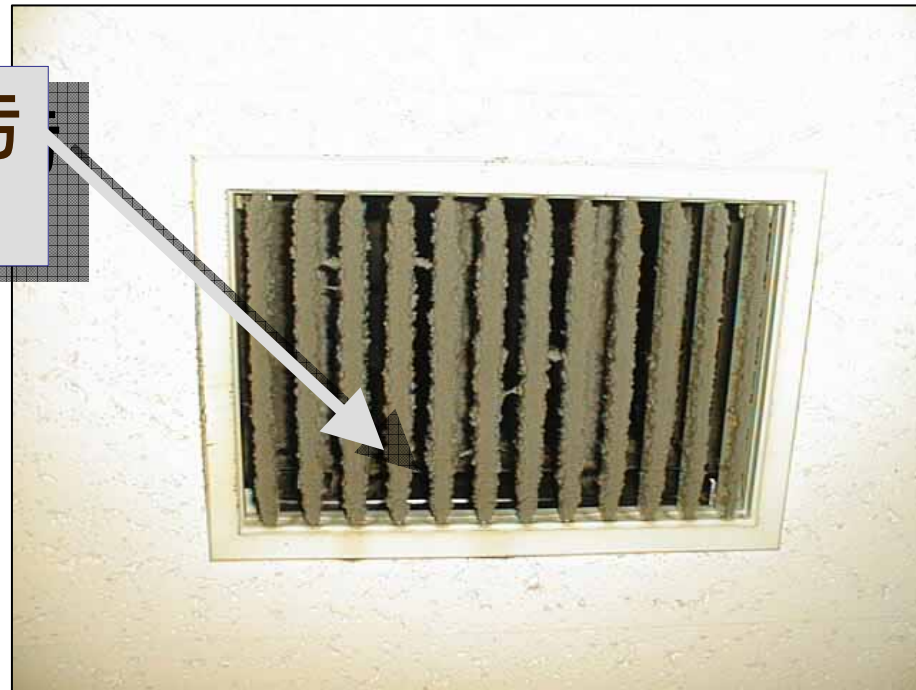

水道メーター

水道メーター水没状況



給水配管

水槽内配管発錆状況



こんな水飲み
たくないぞ



機械室使用状況

機械室内可燃物



機械室使用狀況

機械室內可燃物

