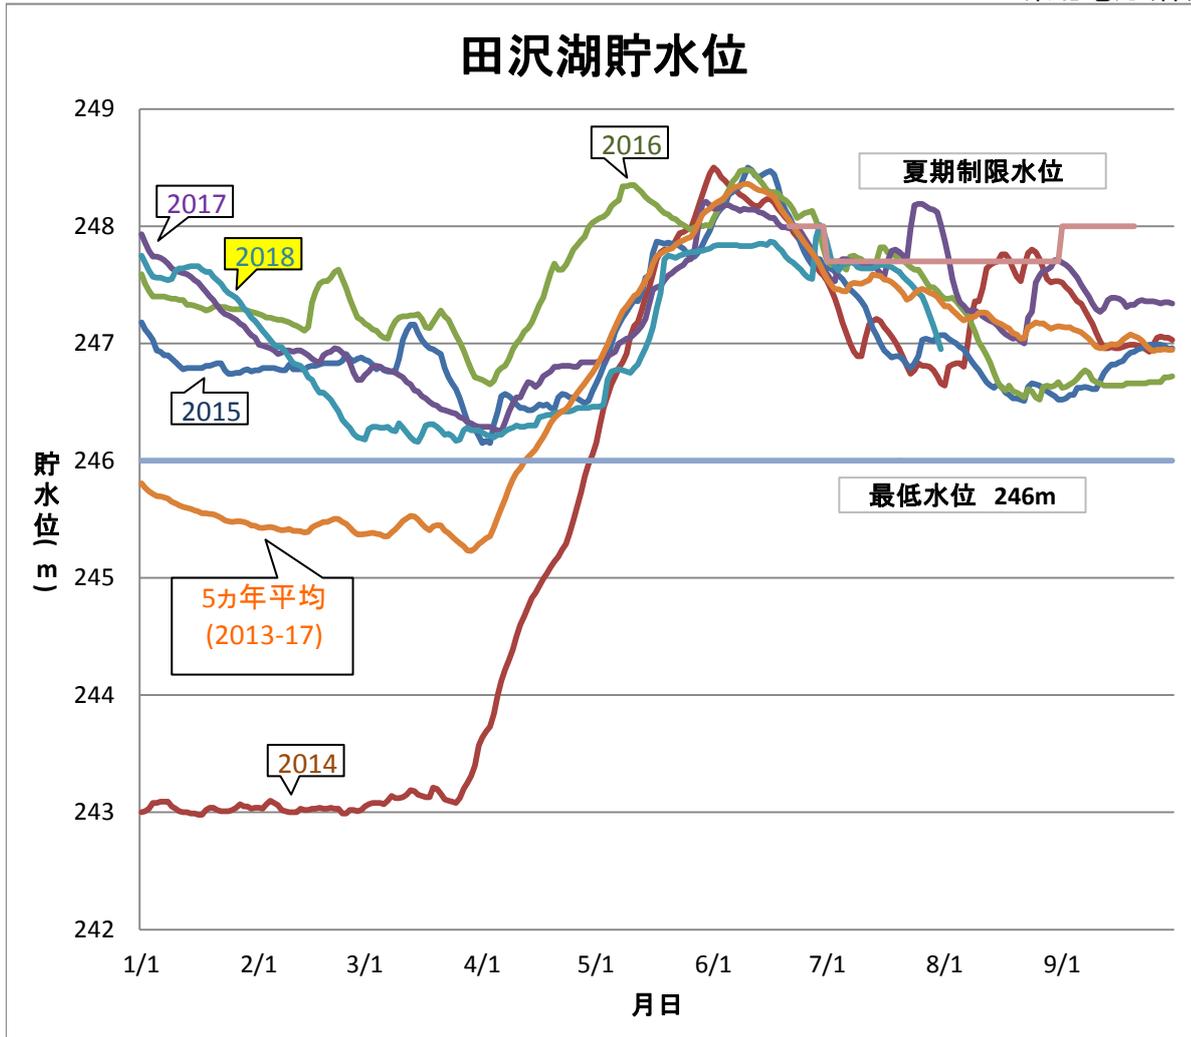


2018年 7月 31日
東北電力(株)

- ・2018年7月31日 6:00現在
田沢湖水位 EL246.95m (暫定満水位 EL248.5m)
(夏期制限水位 EL247.7m)
- ・7/1～8/31まで夏期制限水位によりEL247.7m以下の運用となる。
(6/20～30ならびに9/1～20はEL248.0m以下の運用としている)
- ・2014年までは、田沢湖の護岸工事によりEL243mまで低下させた。
- ・発電水量は、基本的に下流の維持流量および灌漑用水に応じて運転しているが、発電量が不足した場合には必要に応じて増発する。
- ・現在、生保内発電所の3号発電機更新作業が行われており、2016年9月5日～2018年9月30日まで3号水車発電機が停止しているため、田沢湖からの流出が最大50m³/sに制限されている状況にあります。
- また、その後、2018年10月1日～12月3日まで水車発電機全台の停止作業を計画しており、その期間は田沢湖からの流出ができなくなることで検討しております。(事前に水位を246.5m程度まで下げます)