

雄 物 川

水 質 情 報

雄物川水系水質汚濁
 対策連絡協議会
 事務局
 国土交通省東北地方整備局
 秋田河川国道事務所
 秋田市山王一丁目10-29

第158号の主な内容

○平成30年10月～12月の水質環境調査結果の概要（国土交通省、秋田県、秋田市）


オイルフェンス設置演習を行いました

11月21日（水）、秋田市仁井田にある古川排水樋門でオイルフェンス設置演習を行いました。暖房用の灯油の取扱いが増える時期を前に毎年行っている演習で、汚濁物質の拡散防止・回収技術の向上を図り、事故発生の際には、速やかな対応により被害軽減に万全を期するものです。



雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 〒010-0001 秋田県 秋田市 山王一丁目10-29 TEL: 018-854-5100
 国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 TEL: 0180-79-6040
 子吉川水系水質汚濁対策連絡協議会 〒010-0001 秋田県 秋田市 山王一丁目10-29 TEL: 018-854-2200

平成30年度 雄物川水系水質環境調査地点図

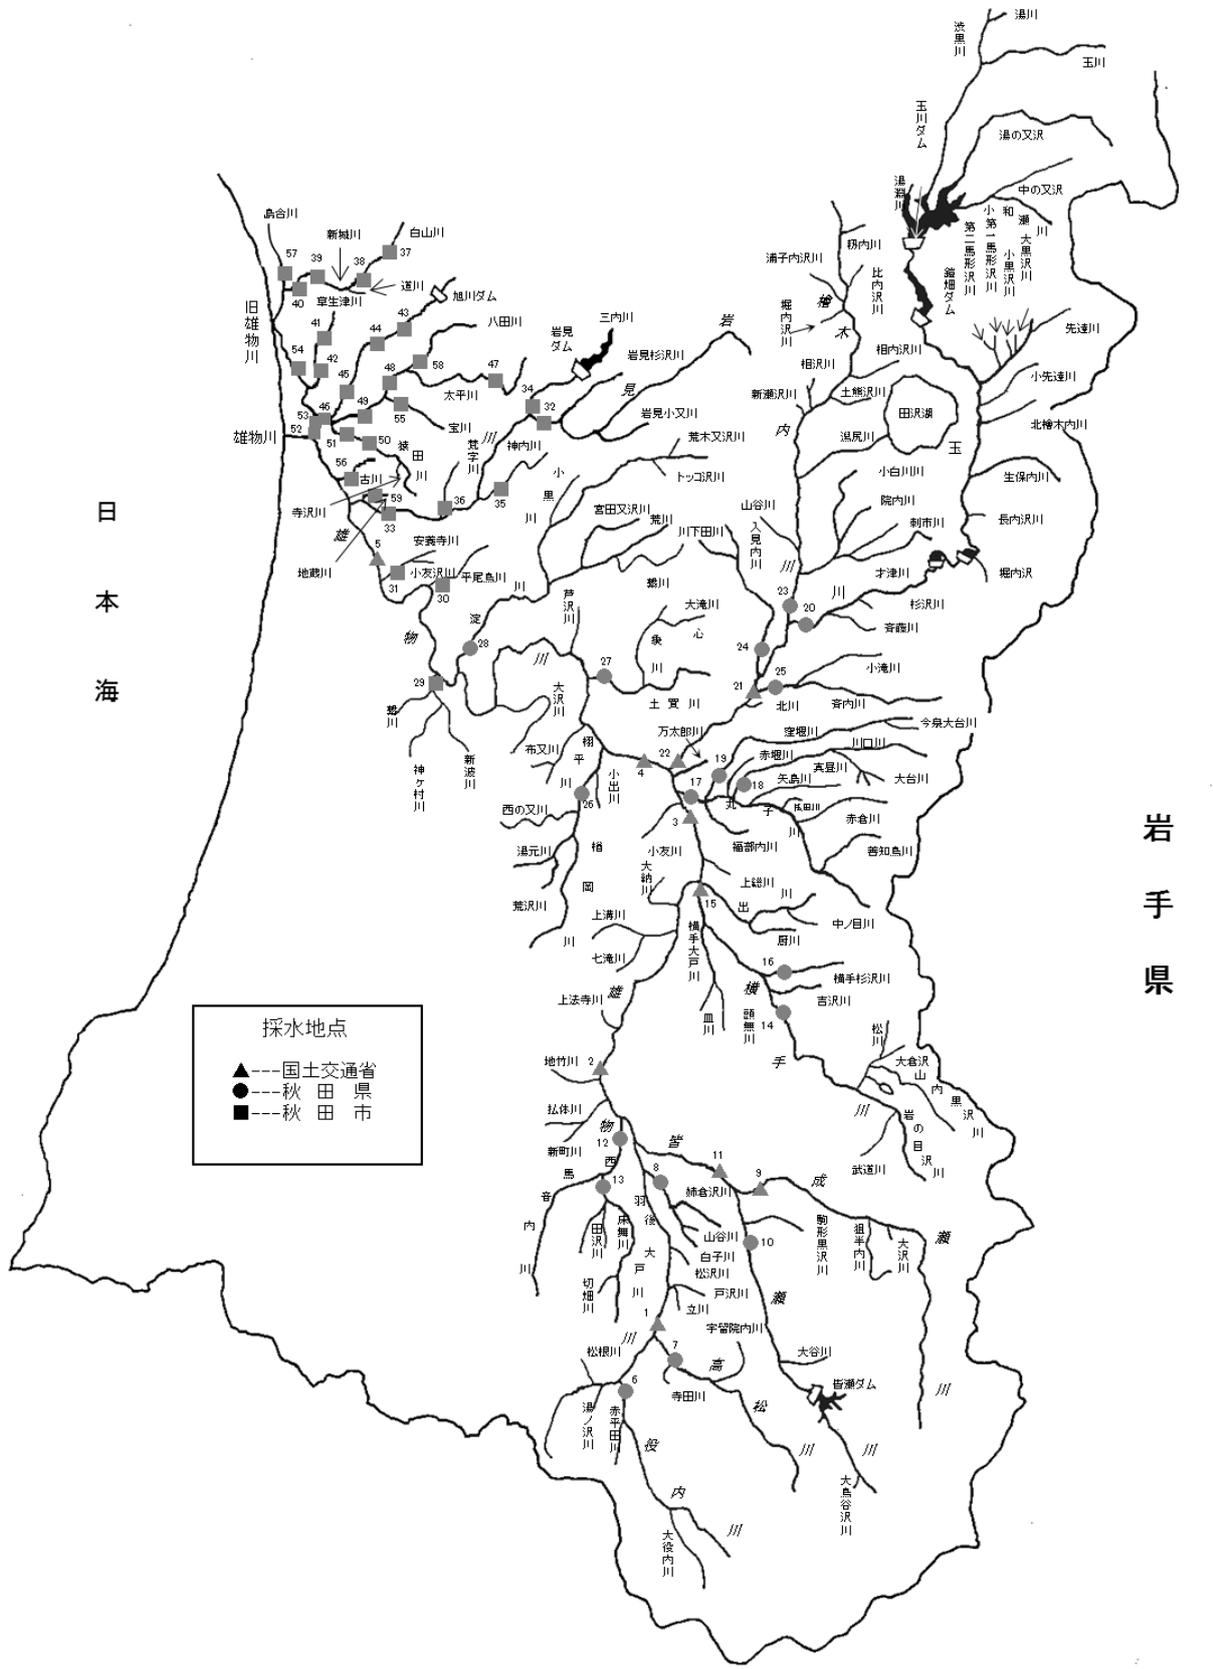

平成 30 年度雄物川水系水質環境調査結果（国土交通省）

1. 水 質 の 概 況

平成 30 年 10 月～平成 30 年 12 月までの雄物川上流（国土交通省湯沢河川国道事務所管内）及び雄物川下流（秋田河川国道事務所管内）の水質調査結果は次のとおりである。

調査地点……酒蒔橋、雄物川橋、大曲橋、岳見橋、椿川（黒瀬橋）、真人橋、岩崎橋、藤木上橋、
長野、玉川橋

1) 生活環境項目

① pH 値については、11 月に酒蒔橋地点で環境基準値を超過していた。


② DO 値、BOD 値、SS 値については、各地点とも環境基準値を満足していた。

③ 大腸菌群数については、10 月に雄物川橋、大曲橋、岳見橋、椿川、真人橋、岩崎橋、藤木上橋、
長野、玉川地点で、11 月に雄物川橋、椿川、真人橋、岩崎橋、玉川橋地点で、12 月に雄物川橋、
大曲橋、岳見橋、椿川、真人橋、藤木上橋地点でそれぞれ環境基準値を上回っていた。


2) 健康項目

健康項目については、いずれの項目も環境基準値を満足していた。






酒蒔橋地点 月別水質変化図

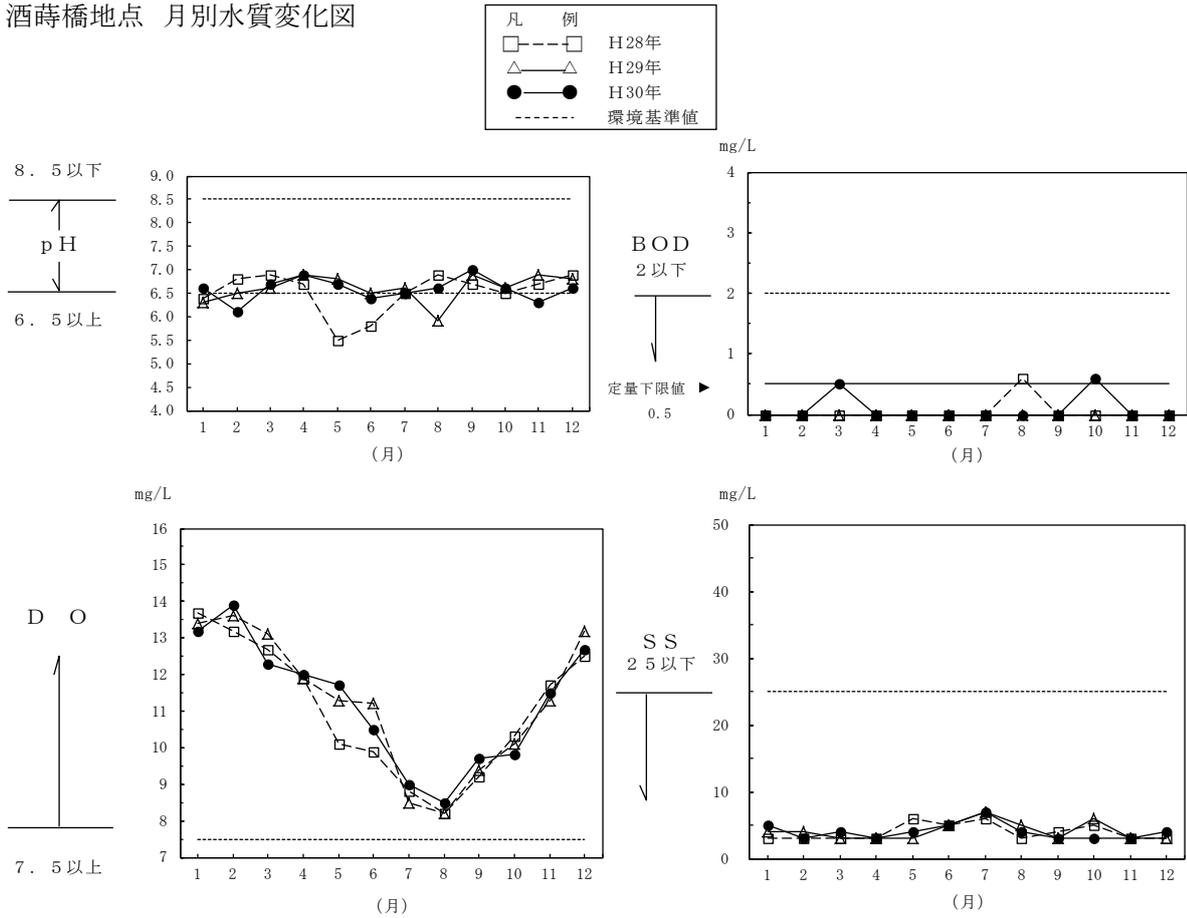






雄物川橋地点 月別水質変化図

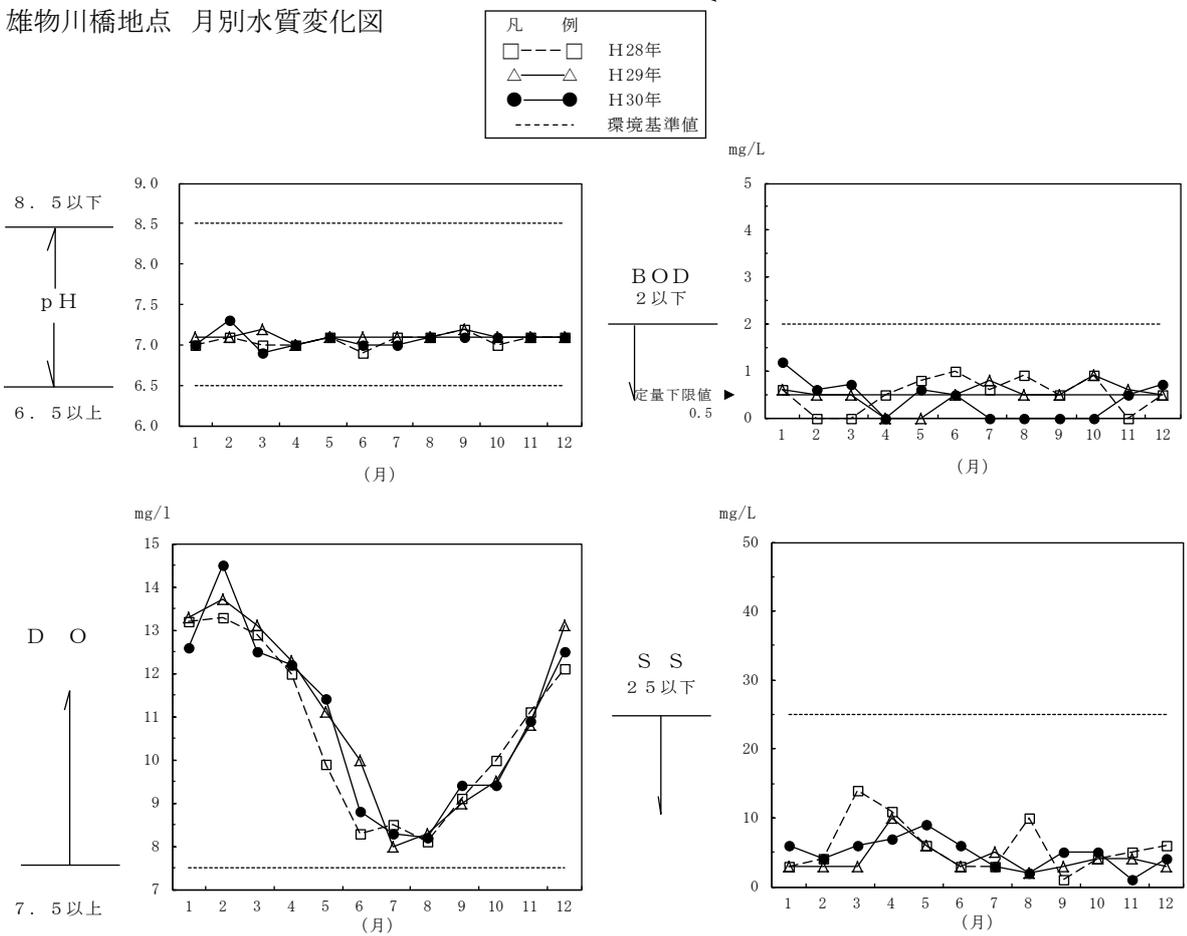






大曲橋地点 月別水質変化図

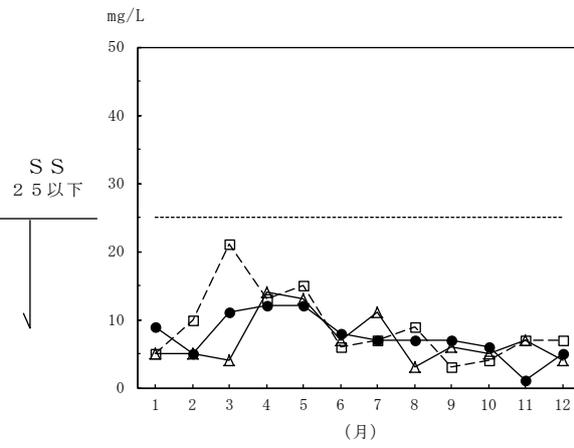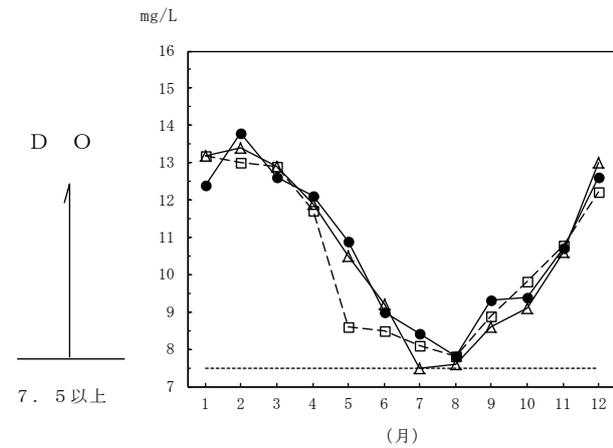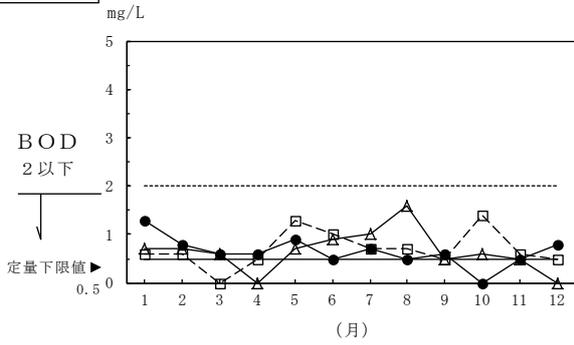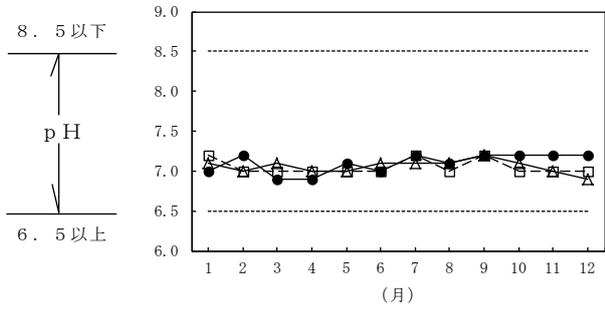

岳見橋地点 月別水質変化図

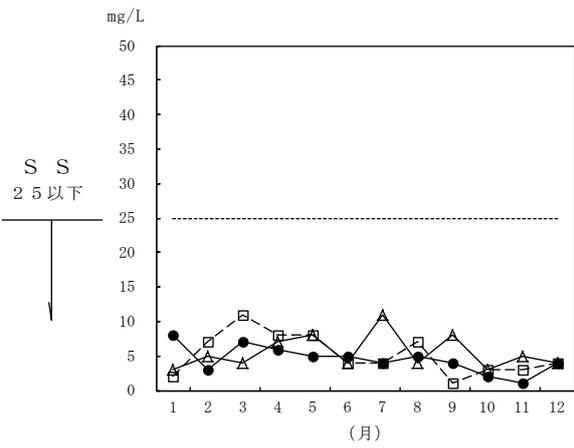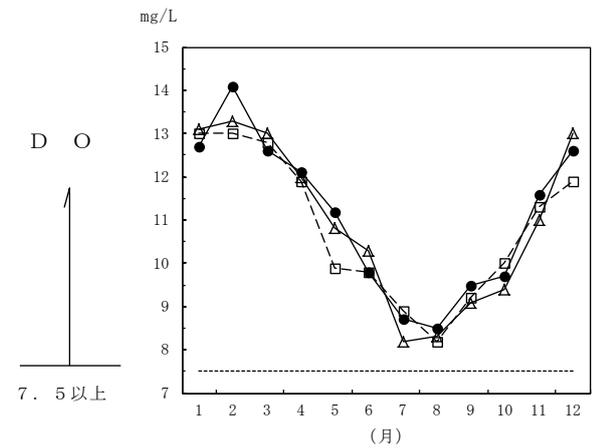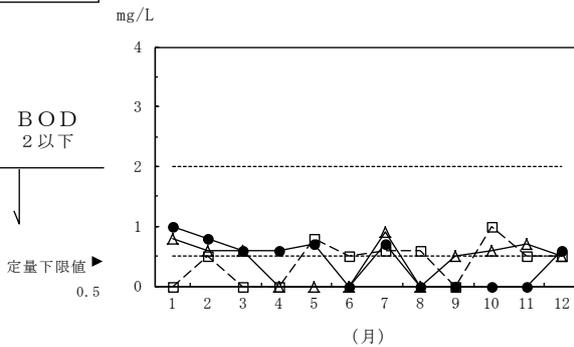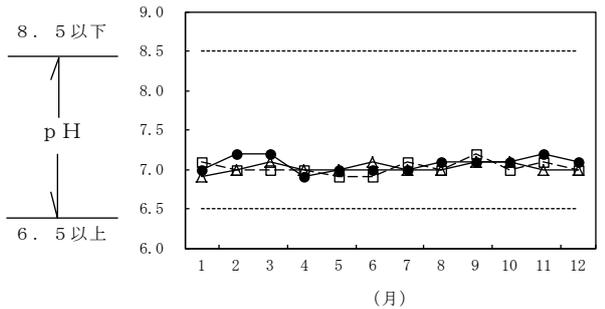

椿川地点 月別水質変化図

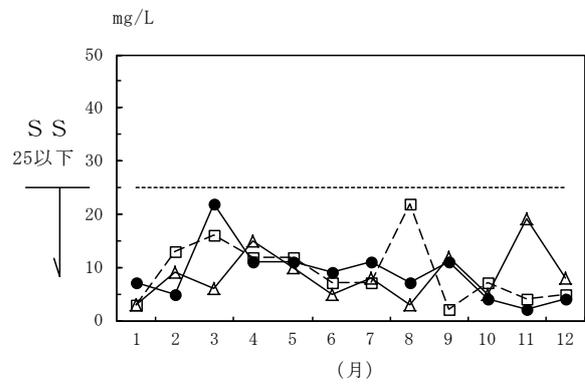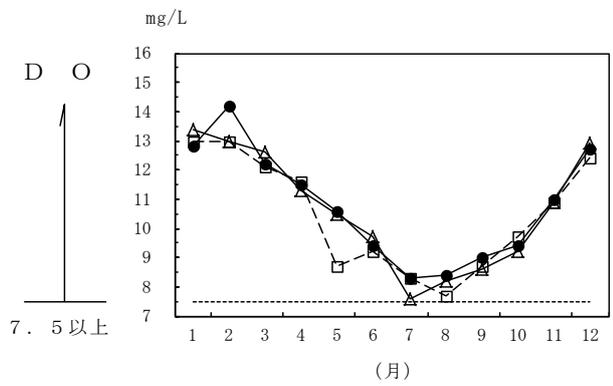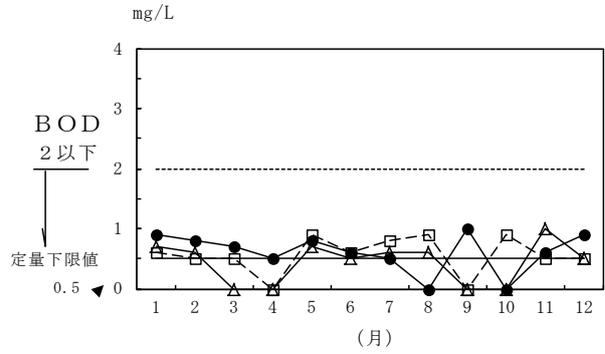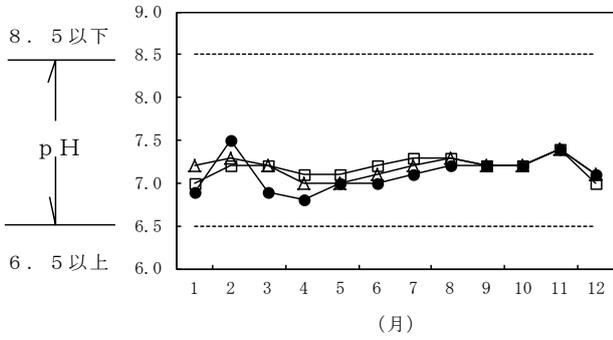

平成30年度 雄物川水系水質環境調査結果表 (平成30年10月～12月) 秋田県

地点番号	地点名	採水月日	採水時刻	健康項目 (2)													()書きは基準値外									
				シクロマタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエチン	1,1-ジクロロエチン	シス-1,2-ジクロロエチン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチン	テトラクロロエチン	1,3-ジクロロプロペン	チオベンゾジアゾ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジキサン	ノニルフェノール	LAS				
6	万石橋 (段内川)	10/16	9:05	<0.002									<0.001	<0.001										<0.005	<0.00006	0.0003
14	本郷橋 (横手川)	10/16	14:35	<0.002									<0.001	<0.001										<0.005	<0.00006	<0.0001
17	丸子橋 (丸子川)	10/16	13:00	<0.002									<0.001	<0.001										<0.005	<0.00006	0.0005
23	内川橋 (榑木内川)	10/16	10:00	<0.002									<0.001	<0.001										<0.005		
28	馬場橋 (淀川)	10/16	14:50	<0.002									<0.001	<0.001										<0.005	<0.00006	

平成 30 年度雄物川水系水質調査結果の概要（秋田市）

平成 30 年 10 月から 12 月までに、秋田市が実施した雄物川水系の各調査地点の水質の調査結果は次のとおりです。

1 生活環境項目

(1) pH

全ての地点で環境基準値を満足していました。

(2) DO

全ての地点で環境基準値を満足していました。

(3) BOD

草生津川の面影橋（12 月）で環境基準値を超過しました。

(4) SS

全ての地点で環境基準値を満足していました。

(5) 大腸菌群数

岩見川の岩見大橋（10～12 月）、豊成小橋（本田橋）（10～12 月）、三内川の飛沢橋（10～12 月）、新城川の新城橋（10～12 月）、草生津川の面影橋（10～12 月）、旭川の藤倉橋（10～12 月）、添川橋（10、12 月）、新旭橋（10、12 月）、太平川の地主橋（10～12 月）、松崎橋（10～12 月）、太平川橋（10、12 月）、猿田川の開橋（10～12 月）で環境基準値を超過しました。

2 健康項目

全ての地点で環境基準値を満足していました。

平成30年度 雄物川水系水質環境調査結果表 (平成30年10月～12月) 秋田市

地点番号	地点名	採水月日	採水時刻	健康項目 (2)															(1) 書きは基準値外 (mg/L)			
				シクロクサン	四塩化炭素	1,2-シクロエタン	1,1-シクロエチレン	シス-1,2-シクロエチレン	1,1,1-トリクロエタン	1,1,2-トリクロエタン	トリクロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン			
33	豊成小橋 (本田橋) (岩屋川)	10/15	11:43	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.21	<0.08	<0.1	
39	新坂川橋 (新坂川)	10/15	10:48	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.26	<0.08	<0.1	
42	面影橋 (草生津川)	10/15	9:34	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.54	<0.08	<0.1	
45	川口橋 (旭川)	10/15	13:00		<0.0002				<0.0005		<0.001	<0.0005										
46	新旭橋 (旭川)	10/15	13:40	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.20	<0.08	<0.1	
49	太平川橋 (太平川)	10/15	12:35		<0.0002				<0.0005		<0.001	<0.0005										
51	開橋 (猿田川)	10/15	10:12	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.46	<0.08	<0.1	
54	港本橋 (旧雄物川)	10/15	8:08	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.30	0.12	0.1	

環 境 基 準

1. 生活環境の保全に関する環境基準（河川）

項目 類型	利用目的の適 応 性	基 準 値				
		水素イオン 濃 度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道 1 級 自然環境保全級 及びA以下の欄に 掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	50MPN /100mL以下
A	水道 2 級 水産 1 級 水浴及びB以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN /100mL以下
B	水道 3 級 水産 2 級 及びC以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN /100mL以下
C	水産 3 級 工業用水 1 級 及びD以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	—
D	工業用水 2 級 農業用水 及びEの欄に掲 げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L 以下	100mg/L 以下	2mg/L 以上	—
E	工業用水 3 級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L 以下	ゴミ等の浮遊 が認められない こと	2mg/L 以上	—

第1の2の
(2)によ
り水域類
型ごとに
指定する
水域

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値			該当水域
		全亜鉛	ノニル フェノール	直鎖アルキルベンゼンスル ホン酸及其の塩	
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及び これらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.03mg/L 以下	第1の2の (2)によ り水域類 型ごとに 指定する 水域
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場 (繁殖場)又は幼稚子の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.0006mg/L 以下	0.02mg/L 以下	
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの 餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.05mg/L 以下	
生物特B	生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場 (繁殖場)又は幼稚子の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.04mg/L 以下	

2. 人の健康の保護に関する環境基準

項目	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	ヒ素	総水銀	アルキル水銀
基準値	0.003 mg/L以下	検出されな いこと	0.01 mg/L以下	0.05 mg/L以下	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	検出されな いこと
項目	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1.2- ジクロロエタン	1.1- ジクロロエチレン	シス-1.2- ジクロロエチレン	1.1.1-トリクロロエタン
基準値	検出されな いこと	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.004 mg/L以下	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	1 mg/L以下
項目	1.1.2- トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1.3- ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ
基準値	0.006 mg/L以下	0.01 mg/L以下	0.01 mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.006 mg/L以下	0.003 mg/L以下	0.02 mg/L以下
項目	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1.4ジチオ	
基準値	0.01 mg/L以下	0.01 mg/L以下	10 mg/L以下	0.8 mg/L以下	1 mg/L以下	0.05 mg/L以下	